DARBA AIZSARDZĪBA · ELEKTRODROŠĪBA

VITS

Pagarinātāji


Virknē savienoti un pārslogoti pagarinātāji var aizdegties. **Piecas ierīces bija pieslēgtas pagarinātājam, kas bija pieslēgts vēl vienam. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.**

Iespējamās sekas

- Ugunsgrēks
- Elektrotrauma
- Apdegums
- Īssavienojums
- Kritiens

PAGARINĀTĀJU VIRKNE


Virknē

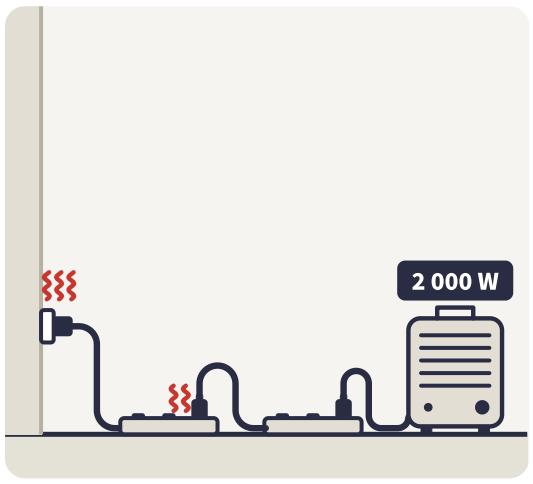

- Vads ir cita vada ligzdā
- Ligzdas var pārkarst
- Vadi var aizdegties

VIENS VADS


Notīts

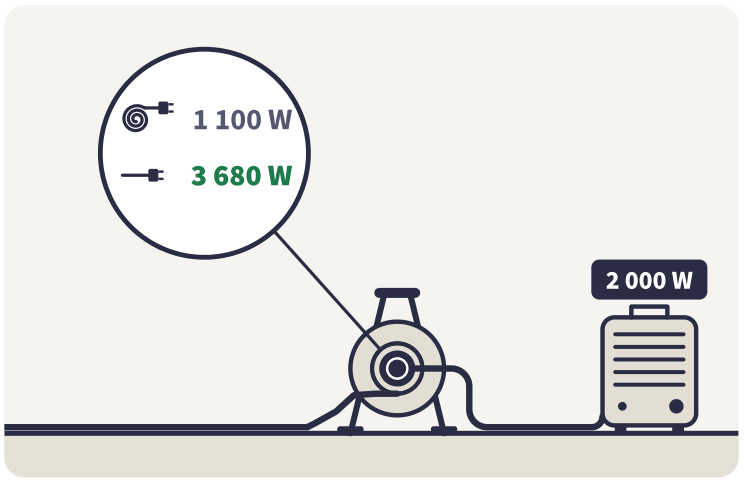

- Siltumpūtējs 2 000 W pie viena vada
- Kabelis ir pilnībā notīts no spoles
- Notītā stāvoklī atļauti 3 680 W

KABELIS UZTĪTS

Sakarst

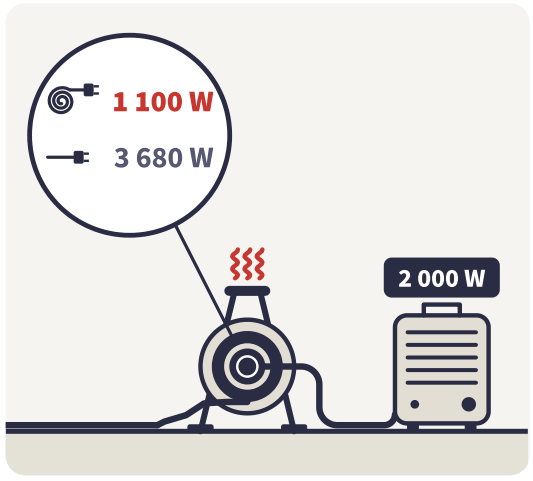

- Siltumpūtējs patērē 2 000 W
- Uztītā stāvoklī atļauti 1 100 W
- Kabelis sakarst un var aizdegties

Lietotājam jābūt pasargātam no strāvas trieciena, ko var radīt tieša vai netieša pieskaršanās. Attēlā ir vienas 25 m spoles marķējuma dati.

DARIET TĀ

- **Pirms darba pārbaudiet vadu, dakšu un ligzdu.**
- **Lietojiet vienu vadu, kas iztur ierīces slodzi.**
- **Ierīces jaudu salīdziniet ar vada datiem.**
- **Pilnībā notiniet kabeļa spoli.**
- **Ja nostrādā termoaizsardzība, ļaujiet atdzist.**
- **Ārā lietojiet šļakatdrošu pagarinātāju.**
- **Mitrās telpās un ārā lietojiet noplūdstrāvas slēdzi.**
- **Pastāvīgai lietošanai lieciet ierīkot kontaktligzdu.**

NEDARIET TĀ

- **Nesavienojiet pagarinātājus virknē**
  Sienas ligzda un savienojumi var pārkarst un aizdegties.
- **Nelietojiet bojātu vadu vai kontaktdakšu**
  Caur bojātu izolāciju var gūt strāvas triecienu.
- **Nevelciet vadu pāri ejai**
  Aiz tā var paklupt, un vads var tikt bojāts.
- **Neatstājiet vadu durvīs vai zem smagām lietām**
  Saspiests vads var radīt īssavienojumu vai ugunsgrēku.
- **Neraujiet dakšu ārā aiz vada**
  Vilkšana var sabojāt vadu.
- **Nevelciet vadu pāri asām malām vai karstām virsmām**
  Izolācija var izkust vai saplīst.
- **Neatstājiet dakšas savienojumu ārā uz zemes**
  Mitrums var radīt īssavienojumu vai elektrotraumu.

ATCERIETIES

Viens vads. Spole notīta. Tikai vesels vads.

vits.ee