DARBUOTOJŲ SAUGA · ELEKTROS SAUGA

VITS

Ilgintuvai


Nuosekliai sujungti ir perkrauti ilgintuvai gali užsidegti. **Penki prietaisai buvo įjungti į ilgintuvą, kuris pats buvo įjungtas į kitą ilgintuvą. Gaisre žuvo žmogus.**

Galimos pasekmės

- Gaisras
- Elektros smūgis
- Nudegimas
- Trumpasis jungimas
- Kritimas

ILGINTUVAS Į ILGINTUVĄ


Nuosekliai

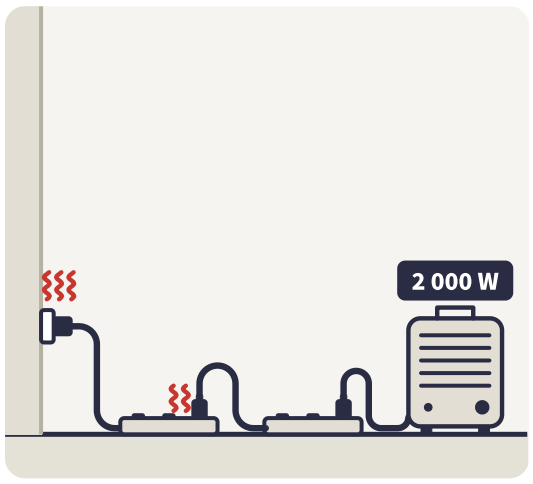

- Laidas įjungtas į kitą laidą
- Lizdai gali perkaisti
- Laidai gali užsidegti

VIENAS LAIDAS


Išvyniotas

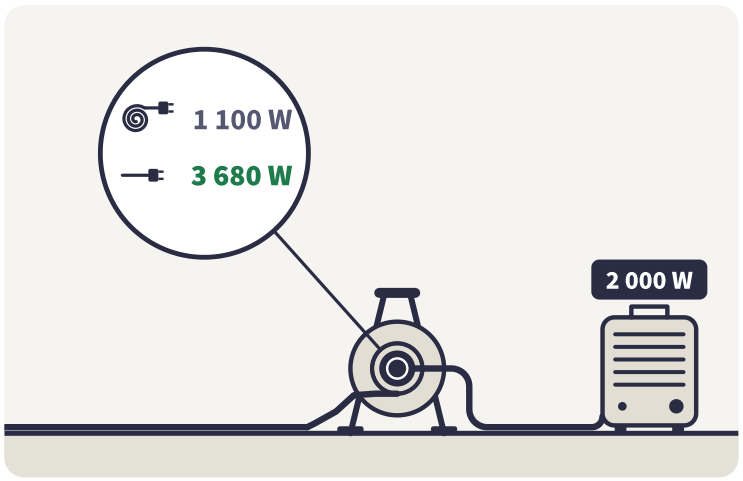

- 2 000 W šildytuvas prie vieno laido
- Kabelis nuo būgno visiškai išvyniotas
- Išvyniotam leidžiama 3 680 W

SUVYNIOTAS BŪGNAS

Kaista

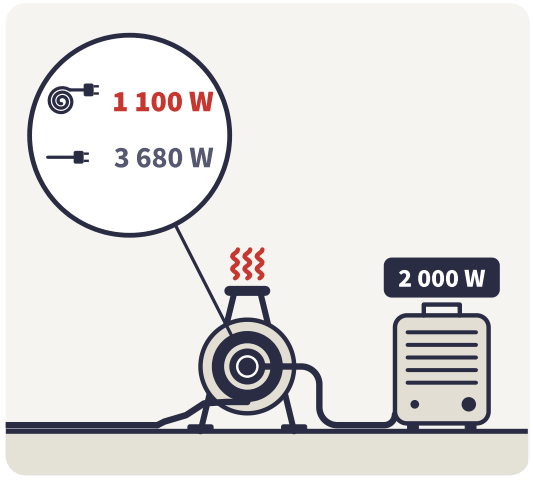

- Šildytuvo galia 2 000 W
- Suvyniotam leidžiama 1 100 W
- Kabelis kaista ir gali užsidegti

Naudotojas turi būti apsaugotas nuo elektros smūgio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo. Paveiksle – vieno 25 m būgno etiketės duomenys.

DARYKITE TAIP

- **Prieš darbą patikrinkite laidą, kištuką ir lizdą.**
- **Naudokite vieną laidą, tinkamą prietaiso galiai.**
- **Galią palyginkite su laido etikete.**
- **Kabelio būgną išvyniokite iki galo.**
- **Suveikus šiluminei apsaugai, palaukite, kol atvės.**
- **Lauke naudokite nuo purslų apsaugotą ilgintuvą.**
- **Drėgnose vietose ir lauke naudokite nuotėkio relę.**
- **Nuolatiniam naudojimui paprašykite įrengti lizdą.**

NEDARYKITE TAIP

- **Nejunkite ilgintuvų nuosekliai**
  Sieninis lizdas ir jungtys gali perkaisti ir užsidegti.
- **Nenaudokite pažeisto laido ar kištuko**
  Per pažeistą izoliaciją galite gauti elektros smūgį.
- **Netieskite laido per praėjimą**
  Už jo galima užkliūti, be to, jis gali būti pažeistas.
- **Nepalikite laido tarp durų ar po sunkiais daiktais**
  Prispaustas laidas gali sukelti trumpąjį jungimą ar gaisrą.
- **Netraukite kištuko iš lizdo už laido**
  Taip galite pažeisti laidą.
- **Netieskite laido per aštrias briaunas, karštą paviršių**
  Izoliacija gali išsilydyti ar įplyšti.
- **Lauke nepalikite jungties ant žemės**
  Drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą ar elektros smūgį.

ATMINKITE

Vienas laidas. Išvyniotas. Nepažeistas.

vits.ee